

一、69kV安順~城西線地下電纜線路簡介(1)

線路說明：


- 全線為地下電纜，線路長度13.483公里，單回線供電。
- 主要供應城西焚化廠用電。
- 城西焚化廠同時為汽電共生廠，可發電轉賣台電公司獲取盈餘。




嘉南供電區營運處

誠信 關懷 服務 成長

更新爐使用的電源線為台電安順-城西線
起自13.48km外的安順變電所
終點為位於城西焚化爐廠內的城西CS。

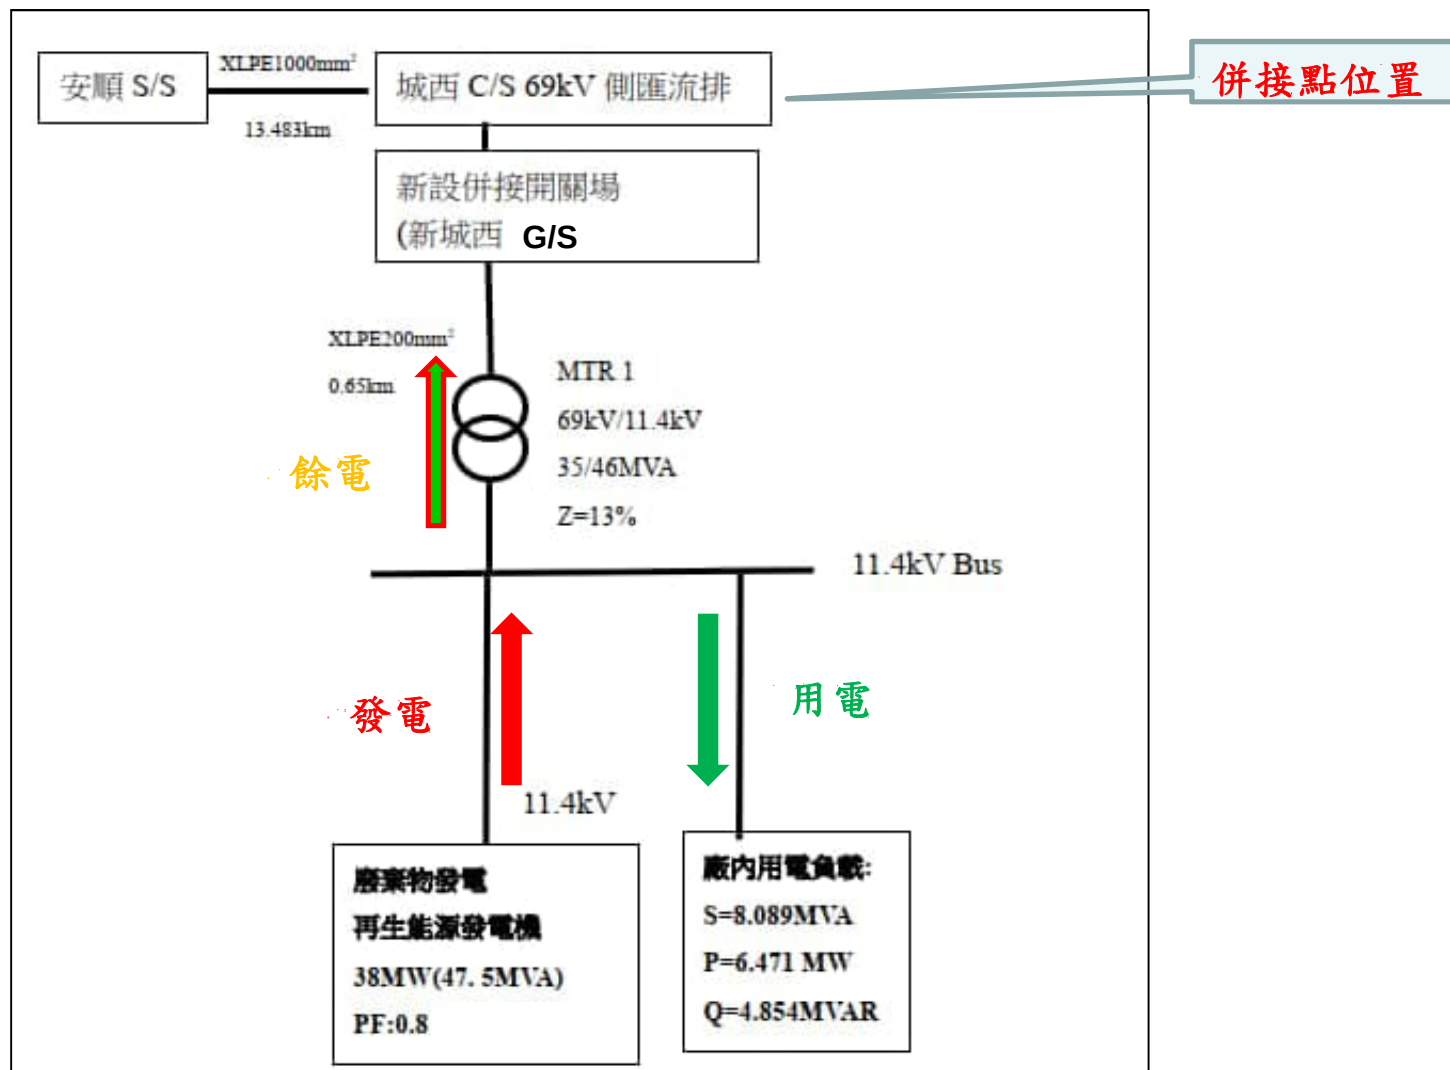

發電量扣除廠內負載用電後的餘電，經主變壓器升壓至69kV後，再併接至位於城西焚化爐廠內的城西CS售予台電。

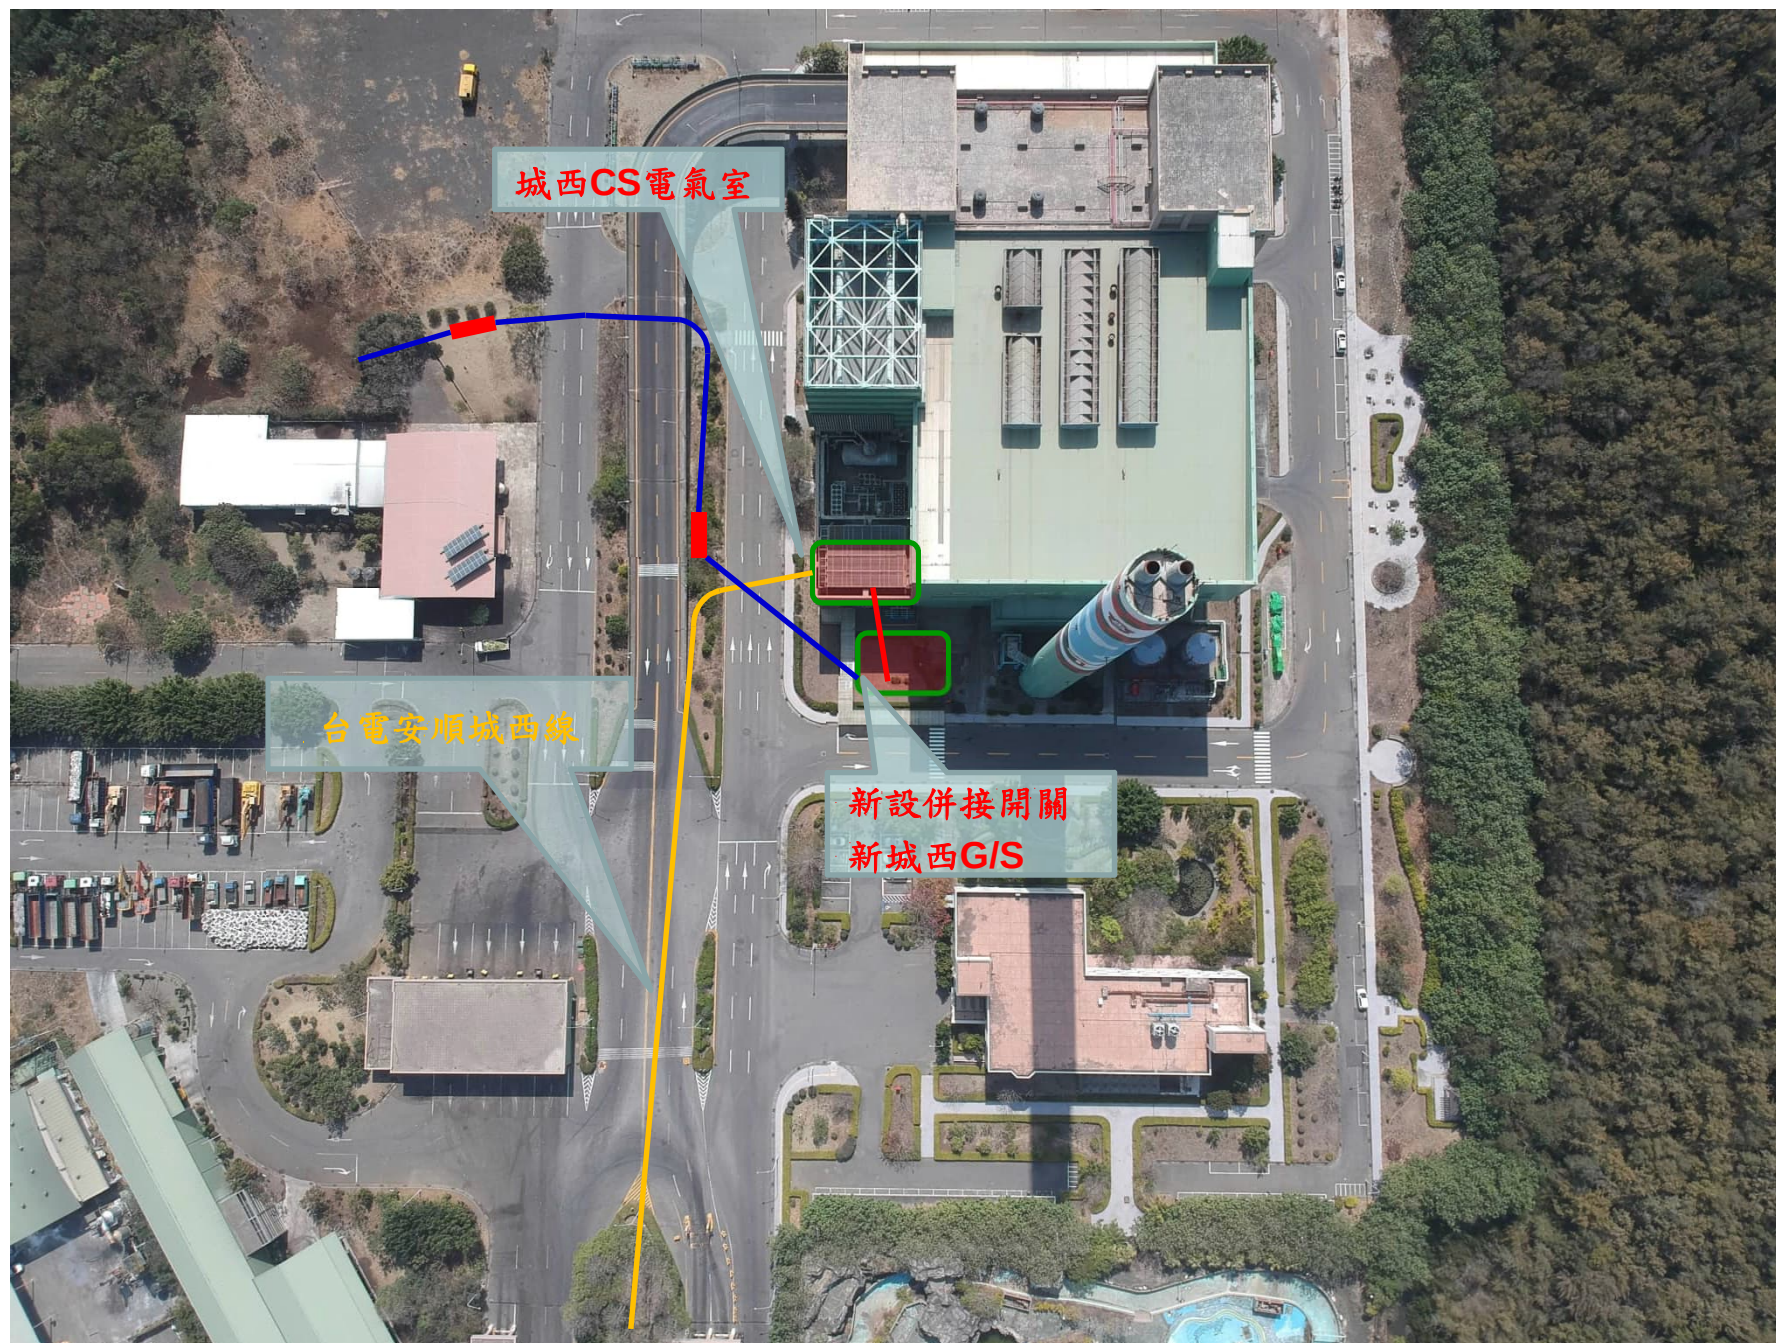

69KV 電源併接點

GIS Extension CHD



TO 城西焚化更新爐電氣室

台電安順-城西線 69KV 1000mmSQ

